回	変更内容	日付	担当
00	寸法範囲設定	14.07.07	永山
01			
02			

注意：完全密閉回路で施工してください。

回路内に溶存酸素が供給されると内部腐食の原因になります。

仕様表

最高使用圧力 MPa	空重量 kg	保有水量 l	材質
0.35			機械構造用炭素鋼鋼管　その他

外形寸法

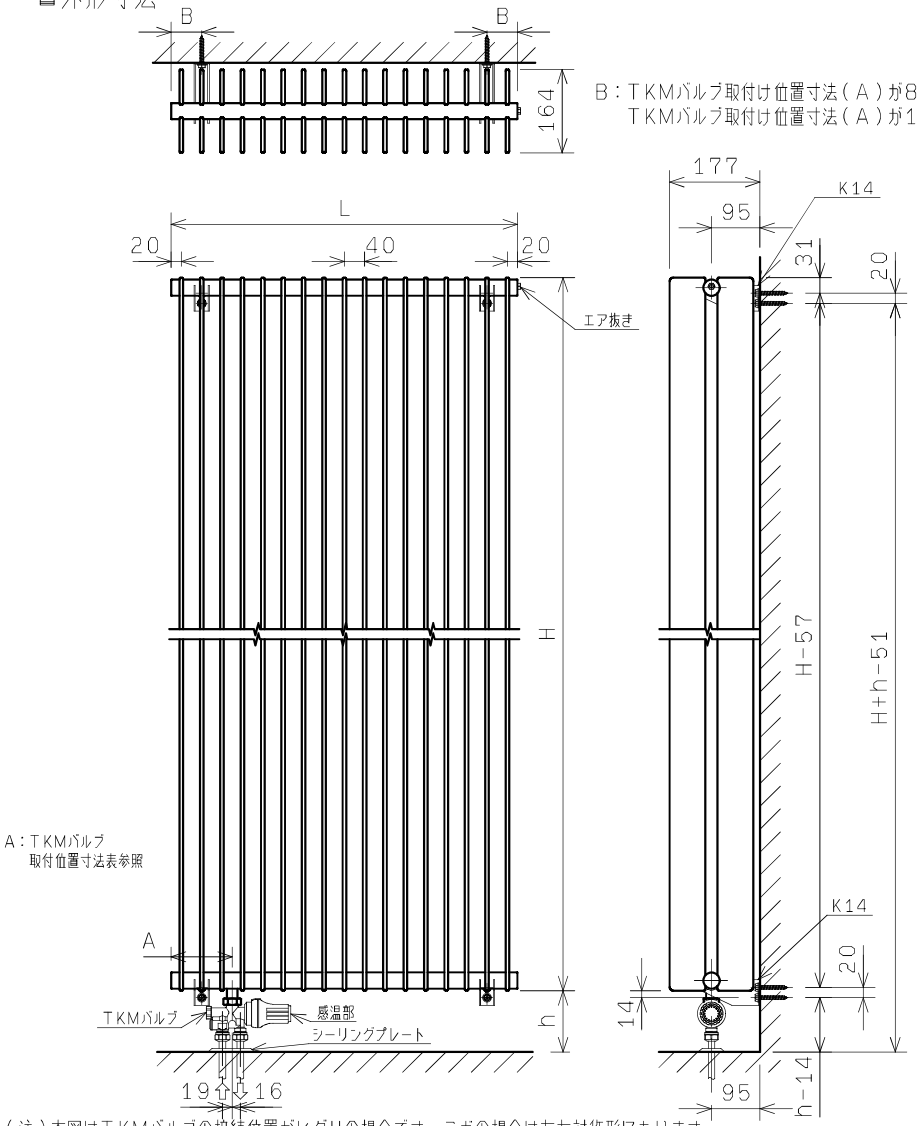

TKMバルブ接続位置名称

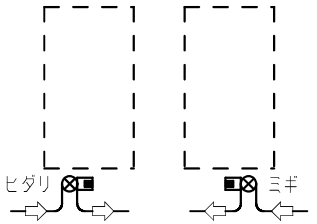

この名称は室内側から見たものです。
温水は矢印の方向に流して下さい。

立体形状（例）

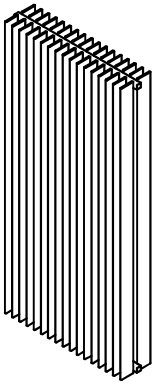

付属取付金具

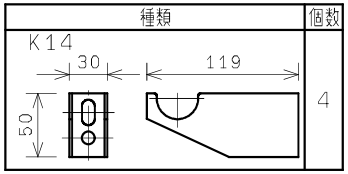

取付け方法

K14を壁に取付ける。
ヒーター本体のコレクターパイプ
をK14の上に乗せる。



TKMバルブ取付位置寸法表

H寸法（mm）	L寸法（mm）			
1401~1800	160~320	360~480	520~600	640~760
1801~2400	160~240	280~360	400~520	560~640
2401~3000	160~200	240~280	320~360	400~480

TKMバルブソケット取付位置　A（mm）（2・3）は外側から2列目と3列目の間を表します。			
80（2・3）	120（3・4）	160（4・5）	200（5・6）

※上記範囲を超える場合は当社工場までお問い合わせください。

取付金具ビス穴位置

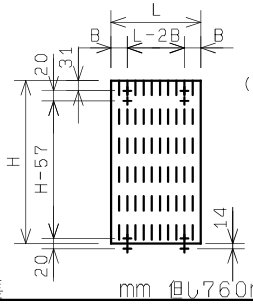

（注）取付金具の中央がエレメントの中央に合うように取付けてください。
B=P+20
但しTKMバルブ位置が2・3列の間の場合
B=20

付属ビス　ビスAヌはBを選択できます。

ビスA	ビスB
コーチねじ　8X60 プラグ　10X50	コーススレッド 5.3X40

（注）本図はTKMバルブの接続位置がヒダリの場合です。ミギの場合は左右対称形になります。
エア抜きの位置はTKMバルブの接続位置によって異なります。
TKMバルブ、サーモヘッド、シーリングプレートは別売品です。

h：床からの高さは使い勝手とインテリアにあわせてご決定ください（但し鋼管使用の場合120mm以上、02ストップ管使用の場合130mm以上）。

※ビスキャップは使用できません。

L：製品全長	mm	但し760mm以下
H：製品高さ	mm	但し1401~3000mm
S：エレメント列数	列	

※上記範囲を超える場合は当社工場にお問い合わせください。
H寸法が1400mm以下の場合は横長型の図面（図番81090002009）を参照してください。

※記載内容は改良のためお知らせなく変更する場合があります。

図番	8109002058-1	図名	RX2000　40P TKM　壁掛け　縦長型

製図	永山	担当	大久	検図	大久	尺度	／	投影法	三角法	日付	14／07／07

ピーエス工業株式会社　　備考

本図面はピーエス工業株式会社に帰属します。よって当社に無断で複写・公表・貸与・配布・利用することは固く禁じます。